


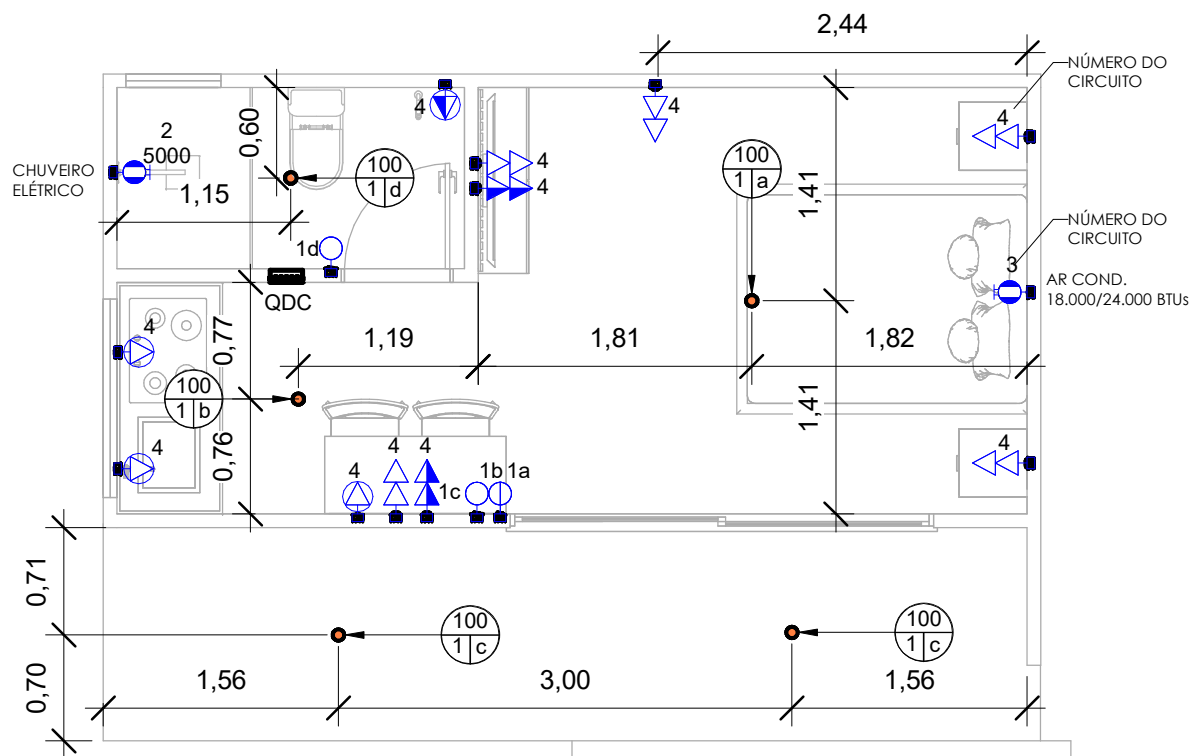

Pontos Elétricos

1 : 50

Notas Gerais

- 1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
- 2- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
- 3- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C.
- 4- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
- 5- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
- 6-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
- 7- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
- 8- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
- 9- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contêm dois números.
- 10- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
- 11- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
- 12- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
- 13-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção
	Conjunto de 2 Interruptores simples
	Ponto de luz embutido no teto
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Legenda Planta Baixa

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO

LETICIA BELLINASSO FLORESTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 241708

CLIENTE

REVISÃO	DATA	DESENHISTA	MODIFICAÇÕES

NOTAS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA

ENDEREÇO

CIDADE	ESTADO		
DISCIPLINA ELÉTRICO	DATA		
PROPRIETÁRIO	ESCALA INDICADA	PRANCHA	
DIMENSÃO DA FOLHA A3	MATRÍCULA	ART	01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO - PROJETO
LETICIA BELLINASSO FLORESTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 241708

